

LEGENDA SVÍTIDEL:

- A -** Beghelli vestavná LED svietidla do podhledových systémů M600, hliníkový rámeček, difúzer: opálový PMMA, invertor LED IP65 AT/LG 123H, 4x18W, príkon svietidla 40W, svetlôtok 3000lm, 75lm/W, 595x595x60mm 3,7kg, teplota chromatičnosti 3000 K.

- B** - Svítidla slávající, osazená v zákrytech VZT

- Voyager LED 96102976 LED MRE ENI MC E U.** - s moderním světelným oznamkem
motevňo výhledu pomoci LED (světelných diod) instalováno na strop, těleso s provedením: tříhlavý, výšledek bílý,
vypovídající smaltovanou barvu s olivovým koncovým krycí z polykarbonátu, vhodné pro použití v interieru, udržování
novou a funkce po dobu 3 hodiny. Je vyžadován vhodný podklad značky. Elektrická třída ochrany I (beztrž
310x35x252mm).

Legenda přístrojů:

- – spínač jednopólový pod omítku 10A, IP44

- spínač sériový pod omítku 10A, IP44

- – krabice spojovací 8130

- doplňující pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

RMS

- rozváděč elektro NN

- světelné rozvody


- svody k přístrojům v drážkách pod omítkou

- spínáče osvětlení, budou osazeny osově ve výšce 1,5m nad podlahou

- spínače osvětlení, budou osazeny osově ve výšce 1,5m nad podlahou

Osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12464-1 - Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů
Část 1: Vnitřní pracovní prostory

Tabulka 5.36 - Vzdělávací zařízení - školské budovy
5.36.26 - kuchyně - 500lx

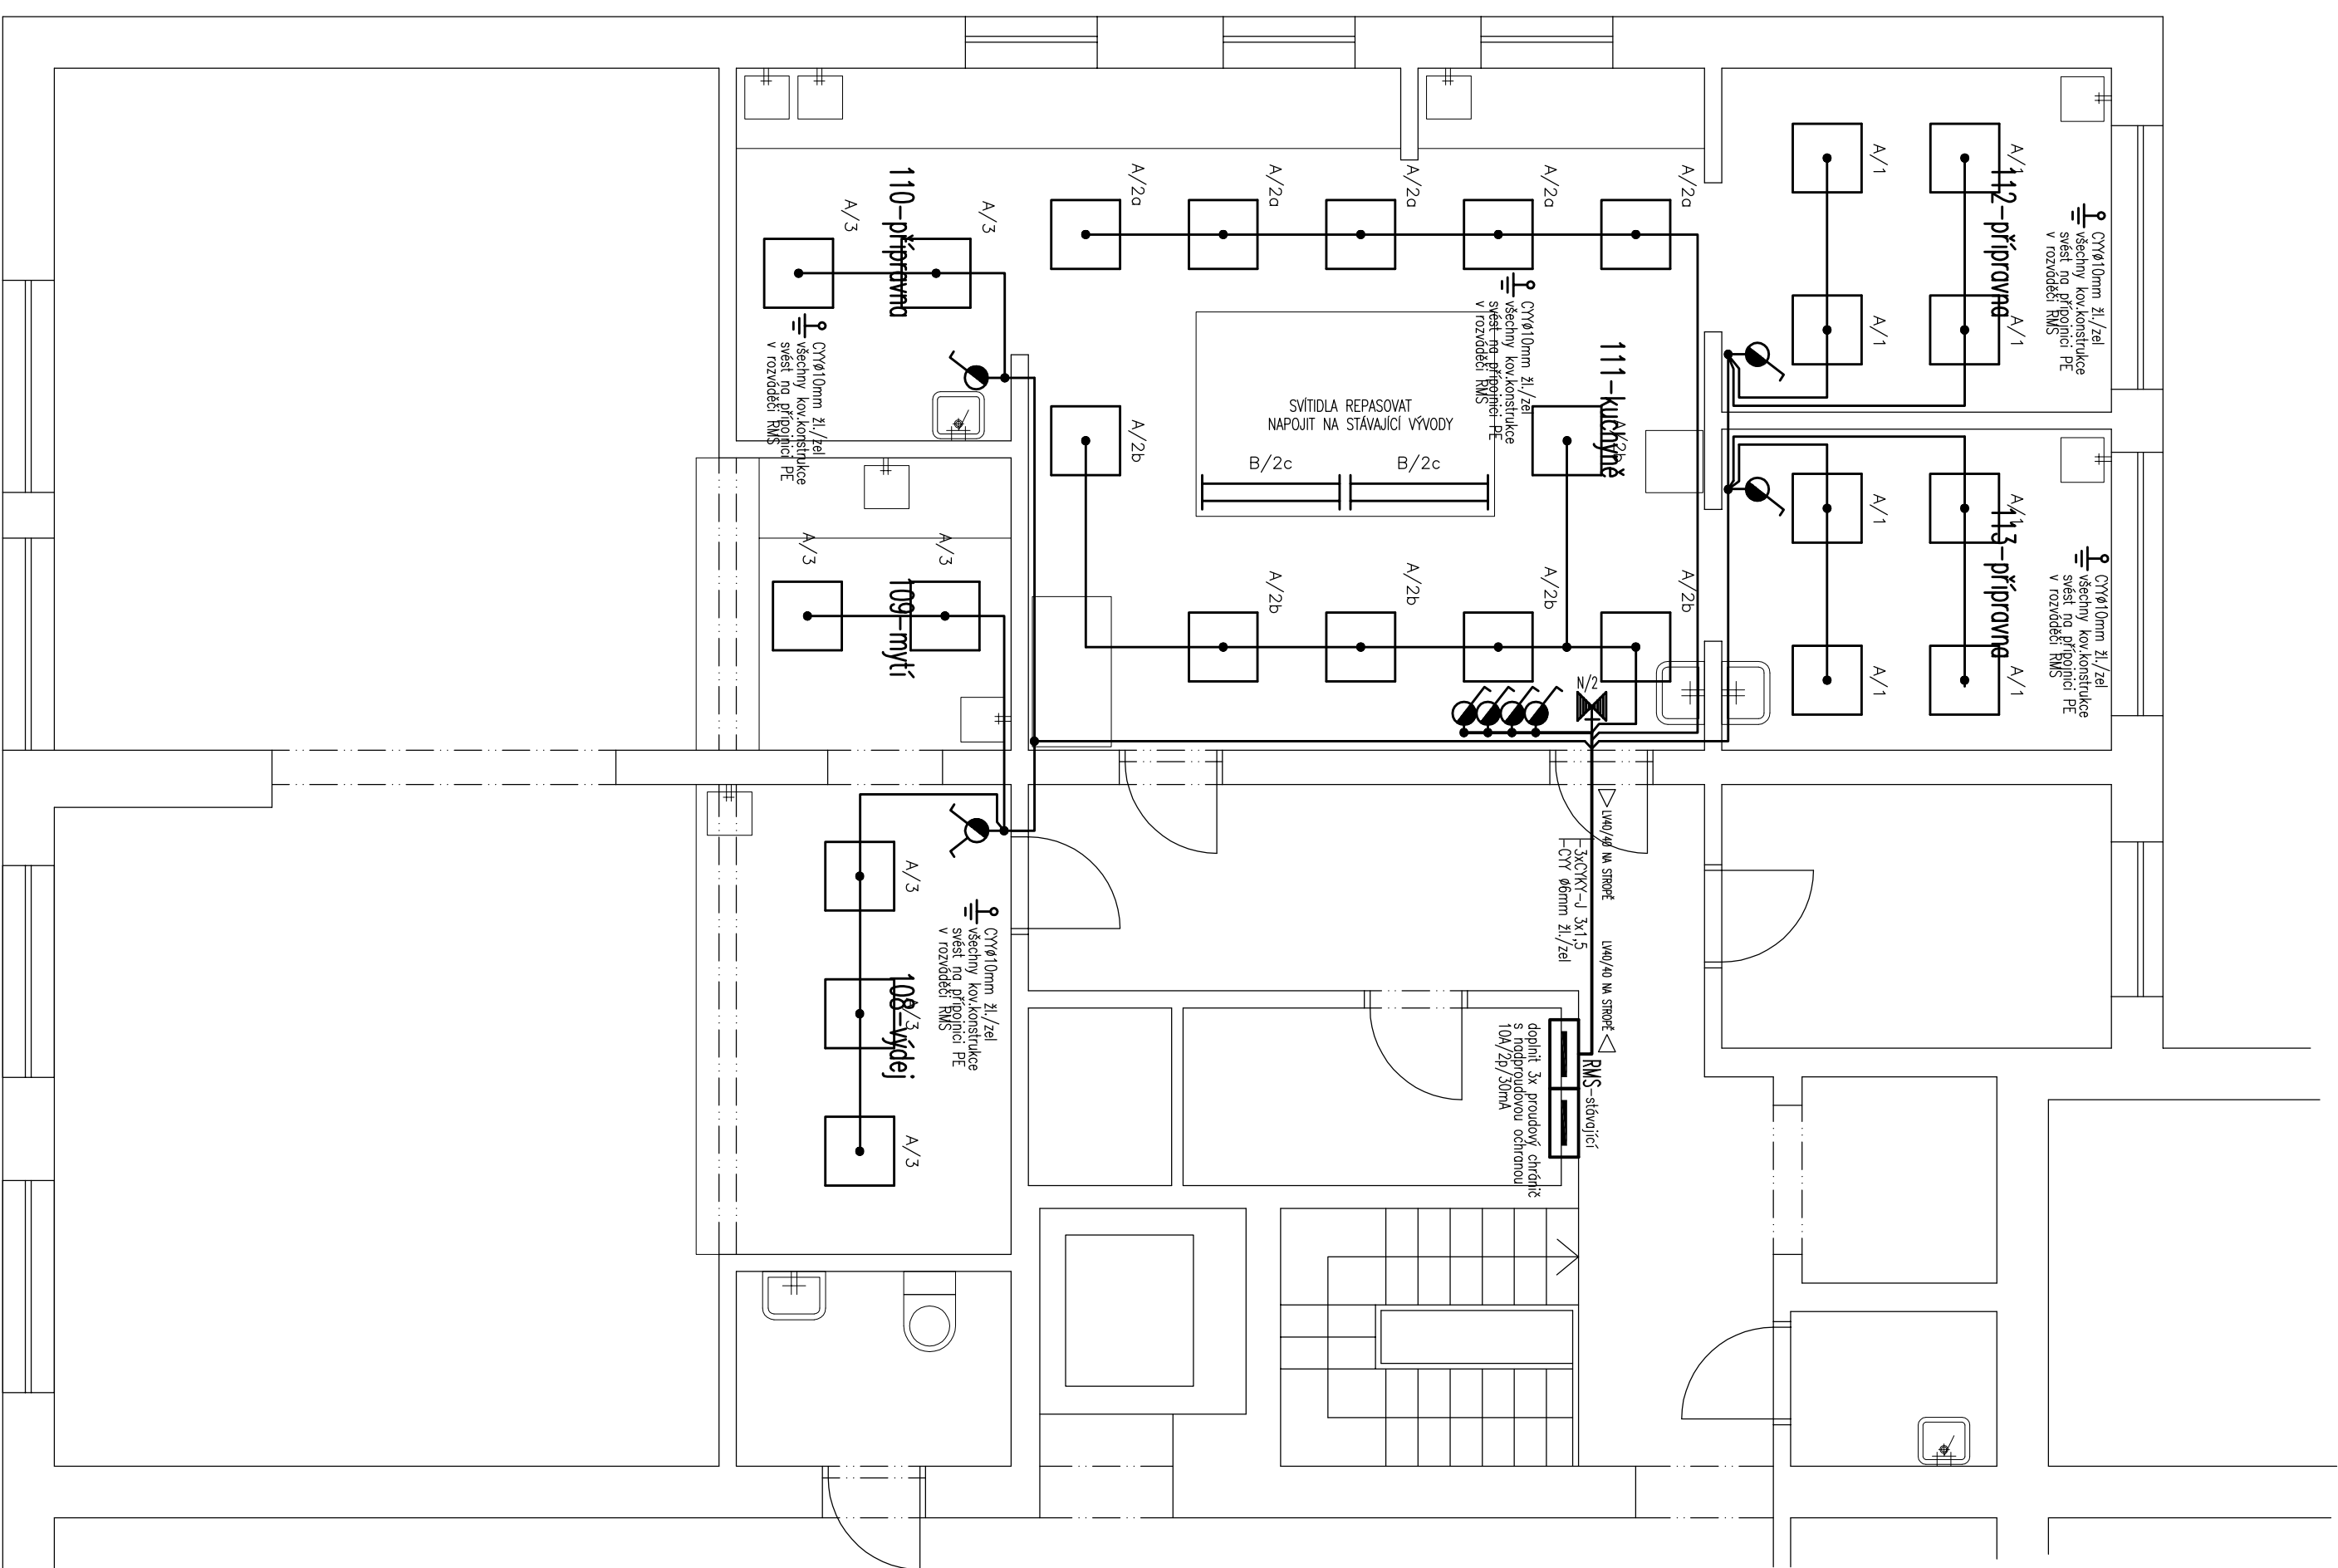

Zodp. projektant	Zodp. proj. profesor	Vypracoval	
ING. JEWELKA RADIM	LUTOŇSKÝ TOMAŠ	LUTOŇSKÝ TOMAŠ	
Kraj : Zlínský			
Investor	Střední odborná škola Lhůčovice Masarykova 101, 763 26 Lhůčovice		
Objekt	Oprava potrubí vodostrojnice na DM Masarykova 999, Lhůčovice 763 26, budova na parcele č. 161/4		
profes.	D1.4b ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		
PŮDORYS 1.NP - ELEKTROINSTALACE			
D.1.4b-02			1:50